

DECYZJA NR 53/2026

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1691/, po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 19 grudnia 2025 r.,

**zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu
oraz projekt architektoniczno-budowlany²⁾ i udzielam pozwolenia na budowę¹⁾**

dla

pani Ewy Muszalik

zam. ul. Brzozowa 5, 74-100 Banie,

.....
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmującego:

1. budowę sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr: 426/4, 436, 433/12 w obrębie ewidencyjnym Banie 2 oraz działce nr 1201 w obrębie ewidencyjnym Banie 5, gmina Banie,

projektant:

mgr inż. Krzysztof Zdrowowicz – uprawnienia budowlane nr LBS/0013/PWOS/11 – w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń; członek Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wpisany na listę pod numerem LBS/IS/0097/11;

.....
(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, rodzaj(-e) obiektu(-ów) albo robót budowlanych, funkcja i rodzaj zabudowy, imię i nazwisko projektanta oraz specjalność, zakres i numer jego uprawnień budowlanych oraz informacja o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego)

z zachowaniem następujących warunków:

1. roboty prowadzić pod nadzorem kierownika budowy;
2. kierownik budowy jest obowiązany: prowadzić dziennik budowy, umieścić na budowie, w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, a także odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, wynikających z³⁾ art. 36 ust. 1 pkt 4 i art. 45a ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Uzasadnienie

W dniu 19 grudnia 2025 r. do Starosty Gryfińskiego wpłynął wniosek pani Ewy Muszalik, złożony przez pełnomocnika pana Krzysztofa Zdrowowicza, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr: 426/4, 436, 433/12 w obrębie ewidencyjnym Banie 2 oraz działce nr 1201 w obrębie ewidencyjnym Banie 5, gmina Banie.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, organ sprawdza kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego oraz zgodność z poszczególnymi przepisami i ustaleniami. W związku z tym, że stwierdzono naruszenia w wyżej wskazanym zakresie, Starosta Gryfiński na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane oraz art. 123 §1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, postanowieniem znak: AB.6740.1.24.2025.AK z dnia 20 stycznia 2026 r., nałożył na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości w terminie do dnia 31 marca 2026 r. W dniu 4 lutego 2026 r. nieprawidłowości zostały usunięte.

W związku z tym, że:

- inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz załączył po 3 egzemplarze projektu zagospodarowania terenu,
- projektowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z decyzją nr SPU.6733.6.2025.PS Wójta Gminy Banie z dnia 30 września 2025 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i spełnia ustalenia ww. decyzji, a w szczególności: funkcji, formy, lokalizacji, oraz w zakresie komunikacji i niezbędnej infrastruktury,
- projekty zostały sporządzone i sprawdzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie oraz należące do właściwej izby samorządu zawodowego,
- projektant i sprawdzający, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dołączyli oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
- zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektów architektoniczno-budowlanych nie narusza ogólnej zasady odpowiedzialności projektantów za rozwiązania przyjęte w projektach,
- w dniu 20 stycznia 2026 r. pismem znak: AB.6740.1.24.2025.AK zawiadomiono strony o złożonym wniosku oraz na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego poinformowano o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i pisemnego wniesienia uwag; strony postępowania administracyjnego nie wniosły uwag ani zastrzeżeń w ustalonym terminie,

postanawiam jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego, w terminie 14. dni od dnia jej doręczenia.


Zgodnie z art. 10 b ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, w związku z art. 128 KPA, odwołanie od decyzji wydane na podstawie ustawy powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 127a KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Gryfińskiego.

Z dniem doręczenia Staroście Gryfińskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej:

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości **105,- zł**, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm./.

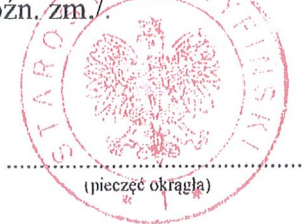

z up. STAROSTY

mgr inż. arch. Monieszka Mateusiak
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)
Wydział Architektury i Budownictwa

Otrzymują:

1. Krzysztof Zdrowowicz
(pełnomocnik pani Ewy Muszalik)
2. Strona wg. rozdzielnika
3. AB – a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Łużycka 55, 74-100 Gryfino
2. Wójt Gminy Banie
ul. Skośna 6, 74-110 Banie

Informacja o niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinią inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.).⁴⁾

Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.).⁵⁾

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
 - 1) oświadczenie kierownika budowy (robót) – stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 - 2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 - 3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 45a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, IX–XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywnie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII–XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

¹⁾ Należy wpisać „budowę” lub „rozbiórkę”.

²⁾ Należy określić rodzaj projektu.

³⁾ Należy wskazać podstawę prawną nałożenia warunków, np. art. 36 ust. 1 pkt 1–4, art. 45a ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.).

⁴⁾ Dotyczy decyzji wydanych w toku postępowania, w ramach którego przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na środowisko.

⁵⁾ Dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

DECYZJA Nr 52/Z/2025

Na podstawie art. 20 ust 8, art. 39 ust. 3, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 889) i art. 104, 107 oraz 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: Ewę Muszalik, ul. Brzozowa 5, 74-110 Banie

W związku ze zmianą przebiegu projektowanej trasy sieci wodociągowej w punktach W34 – W42

Uzgadniam

lokalizację przyłącza wodociągowego wraz z przyłączami oraz wyrażam zgodę na dysponowanie nieruchomościami oznaczonymi jako: dz. nr **426/4, 436, 433/12** (droga wewnętrzna) – obręb **Banie 2**, oraz dz. nr **1201** – obręb **Banie 5**, w zakresie niezbędnym do budowy przyłącza wodociągowego wraz z przyłączami, w związku z realizacją projektu pn. „**Budowa sieci wodociągowej w obrębie działek nr 426/4, 436, 433/12, 1201 wraz z przyłączem do działek nr 1123/4, 1123/2, 435/4, 435/3, 435/1, 433/9, 433/5, 433/7, 433/6, 430/3, 429/7, 428/4, 428/6 przy ul. Kolejowej w miejscowości Banie.**”

Zezwalam na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami ani potrzebami ruchu drogowego na działkach: nr **426/4, 436, 433/12** (droga wewnętrzna) – obręb **Banie 2**, oraz dz. nr **1201** – obręb **Banie 5**, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy uwzględnić następujące warunki:
 - a) dla robót wykonywanych w pasie drogowym **należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu**, który wymaga pozytywnych opinii Wydziału Zarządzania Drogami, a następnie zatwierdzenia przez Starostę Powiatu Gryfińskiego,
 - b) roboty należy wykonywać w sposób nie zagrażający płynności i bezpieczeństwu ruchu drogowego,
 - c) w trakcie wykonywanych prac związanych z realizacją planowanej inwestycji Inwestor zobowiązany jest do stałego utrzymania czystości jezdni na całym odcinku prowadzonych robót.
2. Koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonywaniem zadania ponosi **Inwestor**.
3. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej niezwiązanymi z gospodarką drogową Inwestor w porozumieniu z ich właścicielami na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia w/w urządzeń lub obiektów.

UZASADNIENIE

Po uwzględnieniu w/w warunków, wskazane przyłącze wodociągowe i sieć kanalizacji sanitarnej nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego na drodze publicznej.

POUCZENIE

1. Przed rozpoczęciem robót Inwestor zobowiązany jest do:
 - uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
 - **uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.**
 - **uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.**
2. Przedmiotową decyzję wydaje się na czas nieokreślony, jednakże decyzja wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania linia nie zostanie wybudowana.
3. Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za naszym pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WÓJT GMINY

mgr Arkadiusz Augustyniak

Otrzymują:

1. Ewa Muszałik, ul. Brzozowa 5, 74-110 Banie
2. a/a



Wodociągi Zachodniopomorskie

WODOCIĄGI
ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o.

adres: ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów

Dane Kontaktowe:

Tel: +48 91 418 44 31

Email: biuro@woz.pl

www.woz.pl

WZ/TE/1968/...../2025/KC

Goleniów, 16.05.2025r.

Ewa Muszalik
ul. Brzozowa 5
74-110 Banie

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej i ~~kanalizacyjnej~~

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci, złożony w dniu 05.03.2025r, (data wpływu), działając na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2024 poz 757 z dnia 20.05.2024r) Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie określa następujące warunki przyłączenia do sieci.

Dla obiektu: 16 budynków jednorodzinnych na działkach nr 1123/4, 1123/2, 1123/3, 435/4, 435/3, 435/1, 692/2, 692/3, 433/9, 433/5, 433/7, 433/6, 430/3, 429/7, 428/4, 428/6, przy ulicy Baniewickiej, w miejscowości BANIE gmina Banie.

I. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

1. Wodociąg

1.1. Śr. ciśn. 20 m sł. wody

1.2. Materiał i średnica rurociągu w miejscu włączenia: PVC Ø 110 mm

1.3. Miejsce włączenia: w działce nr 440

1.4. Ilość wody $Q_{dśr} = 8,0 [m^3/d]$ $Q_{max} = ... [m^3/h]$

1.5. Zaprojektować i wybudować odcinek sieci wodociągowej w pasie działek nr 426/4, 436, 433/12, 1201.

1.6. Na końcówkach sieci w działkach nr 1201, 433/12 zaprojektować i wybudować hydranty p.poż.

1.7. Wodomierze zaprojektować w studniach wodomierzowych na działkach, przy granicy posesji.

2. Parametry nowo-projektowanych przyłączy wodociągowych:

a) średnica DN: nie mniej niż 32 mm,

b) materiał: PE HD100 PN10 SDR17.

3. Sposób włączenia: za pomocą opaski z zasuwą odcinającą lub zaworem samo nawiercającym.

4. Na przyłączy wodociągowym zamontować dodatkową zasuwę odcinającą przed granicą działki.

5. Wszelkie przejścia poprzeczne pod działkami drogowymi i ciągami komunikacyjnymi wykonać w rurach osłonnych o średnicy minimum $2xD_z$ rury przyłączeniowej

6. Pomiar rozliczeniowy zużycia wody:

a) za pomocą wodomierza o przepustowości: **1,5 [m³/h], średnicy DN 15 mm,**

b) sposób montażu wodomierza:

– na typowym podejściu pod wodomierz z konsolą wodomierzową i zaworem antyskażeniowym, w pozycji poziomej.

c) miejsce montażu wodomierza:

– zestaw wodomierza głównego powinien być umieszczony w studni wodomierzowej zlokalizowanej przy granicy nieruchomości lub budynku za pierwszą ścianą (od strony sieci wodociągowej) bez odcinków łamanych, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. Przy czym rurę przewodową zaprojektować w rurze osłonowej wyprowadzonej ponad docelową posadzkę pomieszczenia w którym będzie zainstalowane podejście wodomierzowe,

– w przypadku planowania poboru wody w czasie budowy budynku oraz gdy długość przyłącza wodociągowego wynosi ponad 15 mb, wodomierz należy projektować w studzience wodomierzowej.

II. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ:

1. Kanalizacja sanitarna

1.1. Rodzaj ścieków:

1.2. Ø mm

1.3. Materiał rurociągu w miejscu włączenia:

1.4. Miejsce włączenia:

1.5. Hoś ścieków (sociojalno-bytowych) $Q_{dsr} = \dots\dots\dots m^3/d$

1.6. Hoś ścieków (przemysłowych) $Q_{dsr} = \dots\dots\dots m^3/d$

2. Sposób włączenia:

a) w przypadku kanalizacji grawitacyjnej – poprzez włączenie do istniejącej studni na kolektorze głównym lub zabudowę studni na istniejącym rurociągu kanalizacji sanitarnej

b) w przypadku kanalizacji tłocznej – za pomocą trójnika z zasuwą odcinającą równo-przelotową na całej długości (bez przewężenia) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż średnica przyłącza, poprzez indywidualną przepompownię ścieków będącą własnością inwestora.

3. Parametry nowo projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej:

a) **średnica:** min. DN=160 mm.

b) **materiał:** PVC o strukturze jednorodnej (litej) lub żeliwo sferoidalne.

4. Pomiar rozliczeniowy odprowadzanych ścieków z budynków: na podstawie zużycia wody.

– W przypadku poboru wody z własnego ujęcia należy zaprojektować przepływomierz – ścieków.

W przypadku nieprzystąpienia do realizacji robót w zakresie sieci i przyłączy wod.-kan. warunki niniejsze tracą ważność po upływie 2 lat od ich wystawienia.

Dostawa wody zgodnie z pismem SPU.7021.15.2025.KR, z dnia 16.04.2025r.

III. Pozostałe warunki dotyczące projektowania i wykonawstwa zewnętrznych sieci i przyłączy wod.-kan.

3.1 W przypadku konieczności prowadzenia sieci lub przyłączy wod.-kan. przez grunty nie stanowiące własności gminy lub Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. ani nie będących wyłączną własnością inwestora, inwestor powinien:

- doprowadzić do ustanowienia na cudzym bądź stanowiącym współwłasność inwestora gruncie (nieruchomość obciążona), przez który przechodzi przewód wod.-kan. służebności gruntowej na rzecz każdorazowego właściciela gruntu, do którego przewód jest doprowadzany (nieruchomość władająca). Służebność ta winna umożliwiać przeprowadzenie, eksploatację i konserwację przewodów wod.-kan. oraz urządzeń wod.-kan. niezbędnych do korzystania z tych przewodów oraz gwarantować do nich dostęp w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii.
- albo uzyskać decyzję właściwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, przez którą przechodzi przewód wod.-kan. poprzez zezwolenie na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów wod.-kan. i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów.

3.2 Na podstawie niniejszych warunków technicznych należy sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane, zwanym dalej „planem sytuacyjnym”.

3.3 Plan Sytuacyjny powinien zawierać co najmniej informacje zawarte w treści mapy, na której będzie sporządzany.

- Informacje odnośnie przyłącza wodociągowego:
 - miejsce i sposób włączenia do istniejącego wodociągu wraz z opisem średnicy wodociągu,
 - wrysowane przyłącze (trasa),
 - średnica, rodzaj materiału,
 - zaznaczone wymagane zasuwy z opisem średnicy,
 - zaznaczona i opisana studnia wodomierzowa (materiał, średnica) – w razie jej projektowania,
 - poziom posadowienia przyłącza, odległości wobec innych sieci i ewentualnych kolizjach.
- Informacje odnośnie przyłącza kanalizacji sanitarnej:
 - miejsce i sposób włączenia do kanalizacji sanitarnej wraz z opisem średnicy kanalizacji sanitarnej,
 - wrysowane przyłącze (trasa),
 - średnica, rodzaj materiału (rury, studnie, włazy) i spadek,
 - poziom posadowienia studni i kanalizacji, odległości od innych sieci oraz kolizje,
 - zastosowane urządzenia np. separatory, urządzenia przeciwwzalewowe, kaskady, pompownie.

ZAŁEKA SIĘ ABY PLAN SYTUACYJNY SPRZĄDZONY BYŁ W FORMIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.

3.4 Przed rozpoczęciem budowy przyłączy plan sytuacyjny należy złożyć do Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie do uzgodnienia celem sprawdzenia czy uwzględnia niniejsze warunki.

3.4.1. Przed złożeniem dokumentacji na Naradę Koordynacyjną w Starostwie Powiatowym, kompletny projekt projektowanych sieci i przyłączy należy uzgodnić w Dziale Eksploatacji Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o.

3.5 Do studni kanalizacyjnych należy zapewnić stały dojazd ciężkiego sprzętu

specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku niezapewnienia stałego dojazdu, sieć kanalizacyjna nie zostanie przyjęta do eksploatacji przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie.

3.6 Lokalizację zabudowy zestawów wodomierzy należy projektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065).

3.7 Montaż wodomierzy w układzie poziomym i ich oplombowanie wykonują wyłącznie Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie. Do średnicy Ø 40 mm należy stosować konsole pod wodomierz.

3.8 Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywają Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie, a urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków – odbiorca usług. Przedterminowa wymiana wodomierza i/lub jego oplombowanie odbywać się będzie na wniosek odbiorcy usług, zgodnie z cennikiem obowiązującym w Wodociągach Zachodniopomorskich Sp. z o.o.

3.9 Sieć wodociągową i przyłącze należy układać z minimalnym przykryciem 1,5 m biorąc od projektowanego poziomu terenu do górnej krawędzi rury.

3.10 Minimalne przykrycie przyłączy/sieci kanalizacji sanitarnej powinno wynosić 1,00 m od projektowanego poziomu terenu do górnej krawędzi rury, a w przypadku konieczności „wypłylenia” przyłączy kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć „docieplenie” projektowanego odcinka.

3.11 Przed przystąpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przyłączy należy powiadomić Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie. Włączenie do eksploatacji nowo budowanych sieci i przyłączy wod.-kan. może być dokonane wyłącznie przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. po dokonaniu próby szczelności i przeglądu technicznego.

3.12 Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie zastrzega sobie wyłączność na nawiercenie lub dokonywanie wcinek do sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Spółki. Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej wyłącznie pod nadzorem pracowników Spółki.

3.13 Nowo budowane sieci wod.-kan. i przyłącza (odcinki ulegające zakryciu-zasypaniu) należy zgłosić przed zasypaniem do Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie celem przeprowadzenia przeglądu technicznego.

3.14 Dla wykonanych przyłączy/sieci wodociągowych należy wykonać próbę ciśnieniową z udziałem przedstawiciela Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o.

3.15 Dla wykonanych sieci kanalizacji sanitarnej wykonać inspekcję przemysłową kamerą TV (Polska Norma PN-EN 1610 pkt. 12 z 29 marca 2002r. oraz Polska Norma PN-EN 13508-2 pkt.5.2 z 06 września 2004 r.).

3.16 Po wykonaniu przyłączy lub sieci wod-kan podmiot ubiegający się o przyłączenie zgłasza je do odbioru technicznego końcowego. Do wniosku należy dołączyć:

W przypadku przyłączy:

- a) zamierzenie powykonawcze w wersji drukowanej wraz z klauzulą o przyjęciu dokumentu do zasobu geodezyjnego w starostwie powiatowym,
- b) zamierzenie powykonawcze w wersji elektronicznej, jako plik CAD (DXF) zlokalizowanego w układzie współrzędnych PUWG200s7,
- c) oświadczenie o wbudowaniu materiałów posiadających atesty PZH,
- d) oświadczenie o posiadaniu zgody na przejście przyłączem po działce prywatnej,
- e) oświadczenie o pozytywnym badaniu wody z przyłącza wodociągowego.

W przypadku sieci wod-kan:

- f) egzemplarz projektu budowlano – wykonawczego oryginalnie uzgodnionego i podpisanego przez wykonawcę, z naniesionymi zmianami.
- g) egzemplarz rysunku powykonawczego (szkic połowy) sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,

- h) egzemplarz kopii mapy zasadniczej potwierdzającej jej uzupełnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą PODGiK o przyjęciu wyników pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego.
- i) egzemplarz uporządkowanego wykazu współrzędnych elementów sieci wod.-kan. Zapisany na nośniku elektronicznym (np. CD) w pliku tekstowym (poniżej pięciu punktów dopuszcza się wykaz współrzędnych w formie papierowej),
- j) protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych z właściwego Zarządu Dróg,
- k) protokół z przeglądu sieci kanalizacyjnej kamerą TV wraz z wykresem spadków,
- l) wynik badania wody wykonany przez uprawnione laboratorium,
- ł) protokół próby szczelności sieci wodociągowej,
- m) oznakowanie tabliczkami sieci wodociągowej,
- n) deklaracja zgodności producenta,
- o) certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną.

3.17 Przegląd techniczny końcowy sieci i przyłączy wod.-kan. może nastąpić po całkowitym zagospodarowaniu terenu uzgodnionym z Wodociągami Zachodniopomorskimi Sp. z o.o. w Goleniowie.

3.18 Po wykonaniu przeglądu technicznego przyłączy wod.-kan. użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie do zawarcia umowy w Wodociągach Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie na dostawę wody i odbiór ścieków. Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzanie ścieków reguluje ustawa „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” z dnia 7 czerwca 2001 r.). Niezależnie od pobranej opłaty karnej, Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie są uprawnione do odcięcia dopływu wody i odbiory ścieków na koszt użytkownika. W celu zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków użytkownik składa w Wodociągach Zachodniopomorskich Sp. z o.o. pisemny wniosek wraz z załącznikami.

3.19 Nowo budowane przyłącze kanalizacyjne (z urządzeniem pomiarowym włącznie) na odcinku łączącym wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką licząc od strony budynku (a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej) pozostaje w eksploatacji odbiorcy usług wraz z instalacją kanalizacyjną – jeżeli umowa na odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej.

3.20 Przyłącza wod.-kan., pomieszczenie (względnie studzienkę) przeznaczone na umieszczenie wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego ścieków wykonuje na własny koszt osoba ubiegająca się o wydanie warunków przyłączenia.

3.21 Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne (dotyczy sieci), mogą je przekazać gminie lub Wodociągom Zachodniopomorskim Sp. z o.o. w Goleniowie na warunkach uzgodnionych wcześniej w umowie na budowę sieci wod.-kan. Przekazywane urządzenia powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.

Podstawa prawna: ustawa „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2024 poz 757 z dnia 20.05.2024r).

3.22 Każdorazowe odstępstwo od warunków technicznych i zaopiniowanego planu sytuacyjnego (w przypadku przyłączy) oraz uzgodnionej dokumentacji projektowej (w przypadku sieci) wymaga ponownego uzgodnienia w Wodociągach Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie.

IV. Warunki dotyczące jakości ścieków i ich zrzutu do kanalizacji.

4.1 Obowiązki dostawcy ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2024 poz 757 z dnia 20.05.2024r)

4.2 Ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych powinny odpowiadać następującym warunkom:

BZT₅ =mg O₂/ dm³ ; CHZT = mg O₂/ dm³ ; zaw. og. = mg O₂/ dm³ ; Chlorki = i poniżej mg/ dm³ ; Żelazo = i poniżej mg Fe/ dm³ ; Fosfor ogólny = i poniżej mg P/ dm³ ; Azot amonowy = i poniżej mg NH₄/ dm³ ; Substancje ekstrahujące się eterem naftowym = i poniżej mg/ dm³ ; Odczyn pH = 6,5 – 9,5. Pozostałe parametry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawcy ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.2016.1757). Ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1 wymagają zezwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawą „Prawo Wodne” z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz. 1229).

4.3 Zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.

V. W pozostałych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązujące.

VI. Niniejsze warunki techniczne nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich, a w szczególności nie zastępują pozwoleń na wykonanie robót związanych z budową przyłączy wod-kan.

VII. Ustalenia dodatkowe

W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Spółka informuje, że należy złożyć do Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w Gryfinie wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy (Art. 28b pkt 7 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

1. Wystawił:

16.05.2025r. Cizdek

data, podpis, pieczęć

3. Zatwierdził:

DYREKTOR
D/S CONTROLLINGU I ANALIZ

mgr Damian Simiński

data, podpis, pieczęć

2. Akceptował:

Z-CIA KIEROWNIKA
Działu Eksploatacji

mgr Inż. Paulina Niedziałkowska

data, podpis, pieczęć

16.05.2025r.

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa sieci wodociągowej w obrębie dz. 426/4, 436, 433/12, 1201 przy ulicy Baniewickiej, w miejscowości Banie, gm. Banie					
1		WODOCIĄG			
1.1	45110000-1	Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		(1,15 + 1,8 + 1,7 * 3 + 543,63) / 1000	km	0,552	
				RAZEM	0,552
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III - PRZYJĘTO 90% WYKOPU MECHANICZNEGO	m3		
		1 * 552 * 1,70 * 90%	m3	844,560	
		<dodatek węzeł> 8 * 2 * 2 * 1,8 * 90%	m3	51,840	
				RAZEM	896,400
3 d.1.1	KNR 2-01 0317-0402	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m - PRZYJĘTO 10% WYKOPU RĘCZNEGO	m3		
		1 * 552 * 1,70 * 10%	m3	93,840	
		<dodatek węzeł> 8 * 2 * 2 * 1,8 * 10%	m3	5,760	
				RAZEM	99,600
4 d.1.1	KNNR 1 0527-01	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;	kpl.		
		1 + 3 + 2	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1.1	KNNR 1 0527-06	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;	kpl.		
		poz.4	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
6 d.1.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		poz.2 + poz.3	m3	996,000	
		-poz.9 * 0,2	m3	-88,320	
		-poz.25	m3	-127,186	
				RAZEM	780,494
7 d.1.1	KNR-W 2-01 0228-02	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III	m3		
		poz.2 + poz.3	m3	996,000	
		-poz.9 * 0,2	m3	-88,320	
		-poz.25	m3	-127,186	
				RAZEM	780,494
8 d.1.1	KNNR 1 0206-03 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi - wywóz nadmiaru gruntu z wykopów	m3		
		<wypór> 3,1415 * 0,055 * 0,055 * poz.10 + 3,1415 * 0,045 * 0,045 * poz.12 + poz.9 * 0,2 + poz.25	m3	220,723	
				RAZEM	220,723
1.2	45231300-8	Roboty montażowe			
9 d.1.2	KNR 2-18 0501-03	Kanale rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m2		
		552 * 0,8	m2	441,600	
				RAZEM	441,600
10 d.1.2	KNNR 4 1009-04 z.sz.3.9. 9912-9	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100RC o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione	m		
		543,63	m	543,630	
				RAZEM	543,630
11 d.1.2	KNNR 4 1010-04 z.sz.3.9. 9912-9	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione	złącz.		

Budowa sieci wodociągowej w obrębie dz. 426/4, 436, 433/12, 1201 przy ulicy Baniewickiej, w miejscowości Banie, gm. Banie
Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		45	złącz.	45,000	
				RAZEM	45,000
12 d.1.2	KNNR 4 1009-03 z.sz.3.9. 9912-9	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100RC o śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione	m		
		1,15 + 1,8 + 1,7 * 3	m	8,050	
				RAZEM	8,050
13 d.1.2	KNNR 4 1011-03 z.sz.3.9. 9912-9	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - kolano kąt 90st DN90	złącz.		
		3	złącz.	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.1.2	KNNR 4 1011-04 z.sz.3.9. 9912-9	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - mufa 110	złącz.		
		3 + 2 + 1	złącz.	6,000	
				RAZEM	6,000
15 d.1.2	KNNR 4 1011-04 z.sz.3.9. 9912-9	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - trójnik elektrooporowy 100/90	złącz.		
		3	złącz.	3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.1.2	KNNR 4 1011-04 z.sz.3.9. 9912-9	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - kolano kąt 90 st	złącz.		
		2 + 1	złącz.	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.1.2	KNNR 4 1012-02 z.sz.3.9. 9912-10	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110/100 mm - wykopy umocnione	szt.		
		2 + 2 + 2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
18 d.1.2	KNNR 4 1012-01 z.sz.3.9. 9912-10	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 90/80 mm - wykopy umocnione	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.1.2	KNNR 4 1014-03 z.sz.3.9. 9912-10	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe o śr. 100 mm - wykopy umocnione - złącze R-K 110/100 z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1.2	KNNR 4 1014-03 z.sz.3.9. 9912-10	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - wykopy umocnione - zwężka 2-kołnierzowa 100/80	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1.2	KNNR 4 1014-03 z.sz.3.9. 9912-10	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm - wykopy umocnione - trójnik żeliwny kołnierzowy 100/100	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.1.2	KNNR 4 1011-04 z.sz.3.9. 9912-9 analogia	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - nawiertka dogrzewana 110/32 z zaworem do przyłączy domowych w komplecie ze skrzynką i obudową	złącz.		
		2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 4 + 1	złącz.	14,000	
				RAZEM	14,000
23 d.1.2	KNR 9-22 0103-02	Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 100 mm	szt.		
		1 + 2	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
24 d.1.2	KNR 9-22 0104-03	Hydranty ppoż. nadziemne o średnicy 80 mm w komplecie z zasuwanami	szt.		

Budowa sieci wodociągowej w obrębie dz. 426/4, 436, 433/12, 1201 przy ulicy Baniewickiej, w miejscowości Banie, gm. Banie
Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
25 d.1.2	KNR 2-28 0501-08	Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie	m3		
		(poz.10 + poz.12) * 0,8 * 0,3 <wypór> - 3,1415 * 0,045 * 0,045 * poz.12 - 3,1415 * 0,055 * 0,055 * poz.10	m3 m3	132,403 -5,217	
				RAZEM	127,186
26 d.1.2	KNNR 4 1606-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD o śr. do 110 mm	200m - 1 prób.		
		(poz.10 + poz.12) / 200	200m - 1 prób.	2,758	
				RAZEM	2,758
27 d.1.2	KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.20 0m		
		poz.26	odc.20 0m	2,758	
				RAZEM	2,758
28 d.1.2	KNNR 4 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.20 0m		
		poz.27	odc.20 0m	2,758	
				RAZEM	2,758
29 d.1.2	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		poz.10 + poz.12	m	551,680	
				RAZEM	551,680
30 d.1.2	KNNR 11 0406-02 + KNNR 4 1430-01 analogia	Zabezpieczenie skrzynek zasuw	szt.		
		3 + 5 + 14	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
31 d.1.2	KNR 2-19 0134-02	Oznakowanie armatury podziemnej na słupku stalowym	kpl.		
		22	kpl.	22,000	
				RAZEM	22,000
2	45111200-0	ODTWORZENIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ			
32 d.2	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m2		
		552 * 2	m2	1 104,000	
				RAZEM	1 104,000
33 d.2	KNNR 6 1301-02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m2		
		poz.32	m2	1 104,000	
				RAZEM	1 104,000
34 d.2	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym	m3		
		poz.32 * 0,15	m3	165,600	
				RAZEM	165,600