





5470
S5, S6

HI-T 400W wg katalogu Aga Light

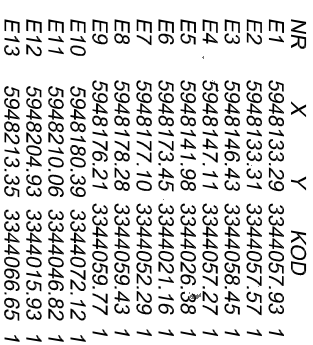

HI-T 400W wg katalogu Aga Light



HI-T 400W wg katalogu Aga Light

z lampą SON-T 100W zamocowana na słupie oświetlenia boiska
Tablica zasilania oświetlenia zewnętrznego

- Nr kabli przyjęto do celów opracowania

Przepustki kablowy z dwu rur AROT Ø50mm i długości rur 5 m każda

nawierzchni proj. drog, alejek i placów

Typy i numery kabli podano na rys nr 2

Wokół słupów oświetleniowych wykonać uziomy otkowe z bednark Fe-Zn. 40x5 połączone ze sobą promiennowo i układane w gruncie w odstępach co 1m na głębokości 0,6 m do 1,4 m wznoszącej w miarę oddalania się od słupa

Rezystancja uziomu $R_{uz} \leq 10 \Omega$

CITRUPUS	ul. CRYLLA 1 METODOWO 6/2
ARCHITEKCI	71-541 SZCZECIN
	CITRUPUS@ARCHITEKCI.PL
INWESTYCJA	ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO "DRUK 2012 – ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH"
ADRES	Bonie ul. Sportowa działka nr 97; obręb Bonie 1
INWESTOR	Gmina Bonie ul. Skosno 6, 74-100 Bonie
BRANŻA	Instalacje elektryczne
PROJEKTANT	tech. Bernard Milewski upr. bud. 275/Sz/86
SPRAWDZIL	mjr inż. Aleksander Wierczonekiewicz upr. bud. 53/Sz/78
OPRACOWAŁ	
PLAN	ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DATA	05/2008
SKALA	1:500
NR RYS.	3